



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



N RU C-RU.HE97.B.00012/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма "Лаборатория огнезащиты" (ООО НПФ "Лаборатория огнезащиты"),
ОГРН: 1135249001800, ИНН: 5249126280.
Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51, телефон: +78313240011, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма "Лаборатория огнезащиты" (ООО НПФ "Лаборатория огнезащиты"),
ОГРН: 1135249001800, ИНН: 5249126280.
Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие декоративное лакокрасочное, применяемое в зданиях и сооружениях, из двухкомпонентного лака эпоксидного для древесины и материалов на её основе СТАБИТЕРМ-108, плотностью от 1,2 г/см³ до 1,3 г/см³, с общим расходом от 250 г/м² до 350 г/м² (без учета технологических потерь), выпускаемого по ТУ 20.59.59-038-25572341-2024 «Лак эпоксидный для древесины и материалов на её основе СТАБИТЕРМ-108».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.59.59.900

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208 90 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № ППБ-308/11-2024 от 28.11.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU21OC78);

акта анализа состояния производства № ПБ123-285.24-01 от 18.10.2024 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C в герметично закрытой таре в складских помещениях на стеллажах или поддонах вдали от источников тепла в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения компонентов лака эпоксидного - 6 месяцев со дня изготовления.
Дата изготовления единицы продукции - 01.10.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.11.2024 г. по 27.11.2029 г.



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Козлов Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

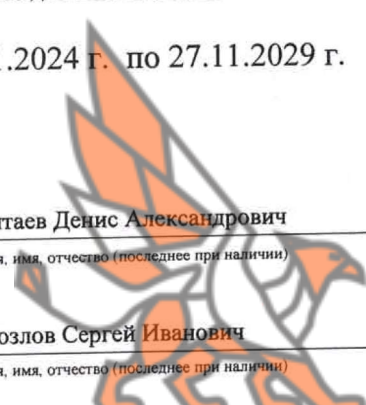

grifon.ooo

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.11E97.B.00012/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытие декоративное лакокрасочное, применяемое в зданиях и сооружениях, из двухкомпонентного лака эпоксидного для древесины и материалов на её основе СТАБИТЕРМ-108, плотностью от 1,2 г/см ³ до 1,3 г/см ³ , с общим расходом от 250 г/м ² до 350 г/м ² (без учета технологических потерь), выпускаемого по ТУ 20.59.59-038-25572341-2024, нанесенного в соответствии с Технологическим регламентом № 300924/028.108 на доску обрезную из сосны (ГОСТ 8486-86), либо на древесноволокнистую плиту плотностью 600 кг/м ³ типа МДФ С (ГОСТ 32274-2021), либо древесно-стружечную плиту плотностью 700 кг/м ³ типа Р2 (ГОСТ 10632-2014) имеет следующие показатели пожарной опасности:		
ГОСТ 30244-94, п. 5.3	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации


Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Меру
(подпись)

Козлов
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Козлов Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

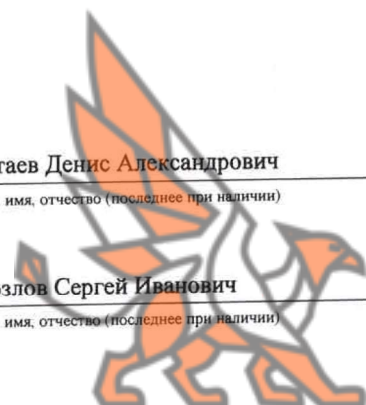

grifon.ooo